




## SonaSpray fc

### Nachhallmessung Büro Tibram AG

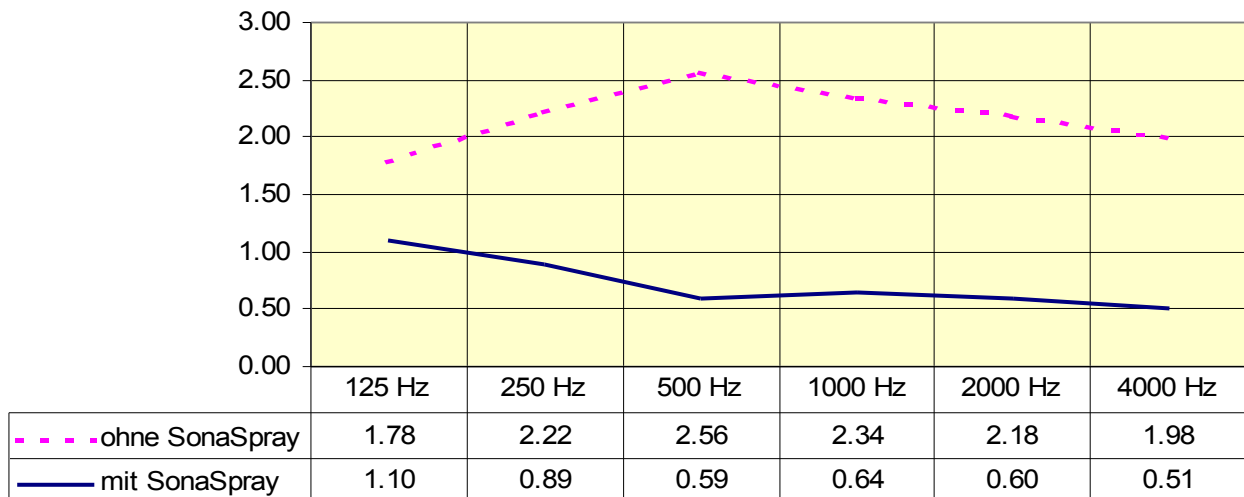

- produit** SonaSpray fc, arctic white  
Revêtement acoustique en cellulose, BKZ 5.3
- Projet** Construction d'un bâtiment industriel avec bureau,  
Tibram AG, Uetendorf  
Bureau 132 m2, hauteur 3.35 m  
Sol en asphalte coulé, murs 2x pierres à chaux, 2x fenêtres;  
plafond béton  
Revêtement sur 116 m2, épaisseur 13 - 16 mm
- Architecte** Sobatec, Sommer Bautechnik, 3661 Uetendorf
- Messurage** étaient fait par le bureau acoustique Zeugin Bauberatungen AG,  
3110 Münsingen
- Résultat** Temps de retentissement 0,72 sec.